


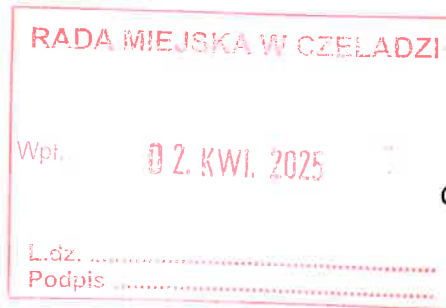

Czeladź, dnia 01.04.2025

**Radni Klubu Radnych
„Łączy Nas Czeladź”**

W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 20 marca 2025 r. dotyczące twardości wody na terenie Miasta Czeladź informuję:

1. Na terenie miasta Czeladź woda pitna dostarczana jest z trzech ujęć podziemnych oraz woda powierzchniowa z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Celem zmniejszenia twardości wody z ujęć własnych woda ta jest mieszana z wodą z GPW S. A.
2. W miesiącach styczeń i luty 2025 r. woda dostarczana do mieszkańców mieszana była w następujących proporcjach: ujęcia własne - 81,8%, GPW – 18,2%.
3. Udział produkcji własnej wody z ujęć podziemnych w latach 2021-2024 przedstawia się następująco:
 - 2021 – 82%
 - 2022 – 84%
 - 2023 – 89%
 - 2024 – 87%
4. Uśrednione wyniki badań twardości wody do spożycia w poszczególnych punktach zgodności za okres 2021-2024 r. wynosiły:
 - Studnia „Szpitalna” – 471 mg/dm³ CaCO₃
 - Studnia „Grodziecka” – 452 mg/dm³ CaCO₃
 - Pompownia II^o ul. Staszica – 452 mg/dm³ CaCO₃
 - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Katowicka 42 – 458 mg/dm³ CaCO₃
 - Przedszkole nr 4, ul. Miasta Auby 14 – 443 mg/dm³ CaCO₃
 - Kopalnia Kultury ul. Trznadla 1 – 471 mg/dm³ CaCO₃
 - Hydrofornia ul. Saturnowska – 467 mg/dm³ CaCO₃
 - Hydrofornia ul. Szpitalna – 468 mg/dm³ CaCO₃

Twardość wody do picia w myśl obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku powinna mieścić się w przedziale 60 – 500 mg/dm³ CaCO₃. Badania wody wykonywane przez akredytowane laboratorium Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o. oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej potwierdzają, że woda pitna na terenie miasta Czeladź spełnia wszystkie parametry zawarte w w/w rozporządzeniu, również w kwestii twardości. Dalsze zmniejszanie twardości wody wiąże się ze znacznym zwiększeniem udziału wody z GPW co będzie skutkowało wzrostem ceny wody dla odbiorcy.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec